PRZEKRÓJ A-A SZCZEGÓŁ

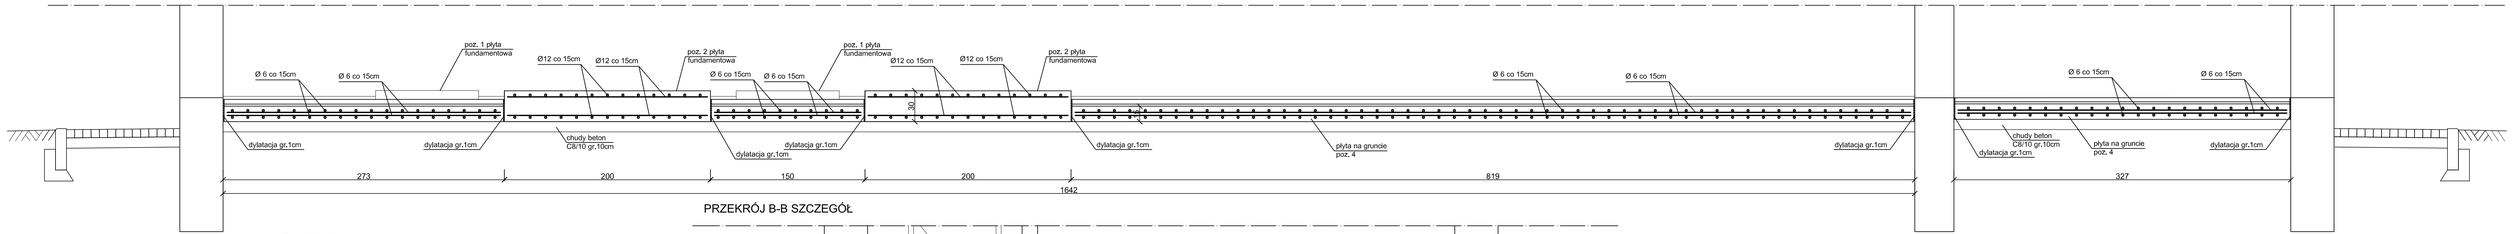

Przekrój 1-1



PRZEKRÓJ B-B SZCZEGÓŁ

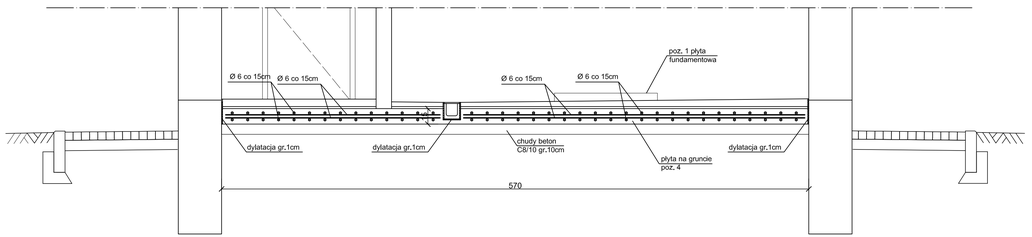

FUNDAMENT POD AGREGAT

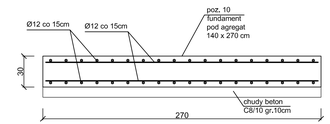

OTULINA 3 cm
BETON C8/10 (B10)
BETON C12/15 (B15)
BETON C20/25 (B25)
STAL RB500W (AIIIN)

UWAGI :
1. Poz.1, poz.2, poz.10 wykonać z betonu C20/25 (B25).
2. Płytę na gruncie - poz.3 wykonać z betonu C12/15 (B15).
3. Dla wszystkich konstrukcji zastosować stal zbrojeniową RB500W (AIIIN).
4. Fundament poz.1 i 2 należy zdylatować od płyty na gruncie za pomocą 1 cm styropianu.
5. Fundament pod agregat poz.10 należy zdylatować od opaski betonowej za pomocą 1 cm styropianu.
6. Płytki ceramiczne układane na fundamentach poz. 1 i 2 należy zdylatować od pozostałych za pomocą uszczelek silikonowych.
7. Płytę na gruncie należy zdylatować od istniejących ścian za pomocą 1 cm styropianu.

Biuro Projektowe Julita Wrzosek os. Piastowskie 52/1 64-000 Kościan	SKALA 1:25
Nazwa i adres inwestora Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk	Format 297X1000
	Data 03.2017
Nazwa obiektu i lokalizacja SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5 Obręb Nr.0006 Dorohusk Osada	Stadium PB
Treść rysunku Budynek SUW - przekroje - zbrojenie	Nr rys. K-01

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Hołoga	konstrukcyjno-budowlana	16/91/Z/D	
Opracował	mgr inż. Julita Wrzosek		-	