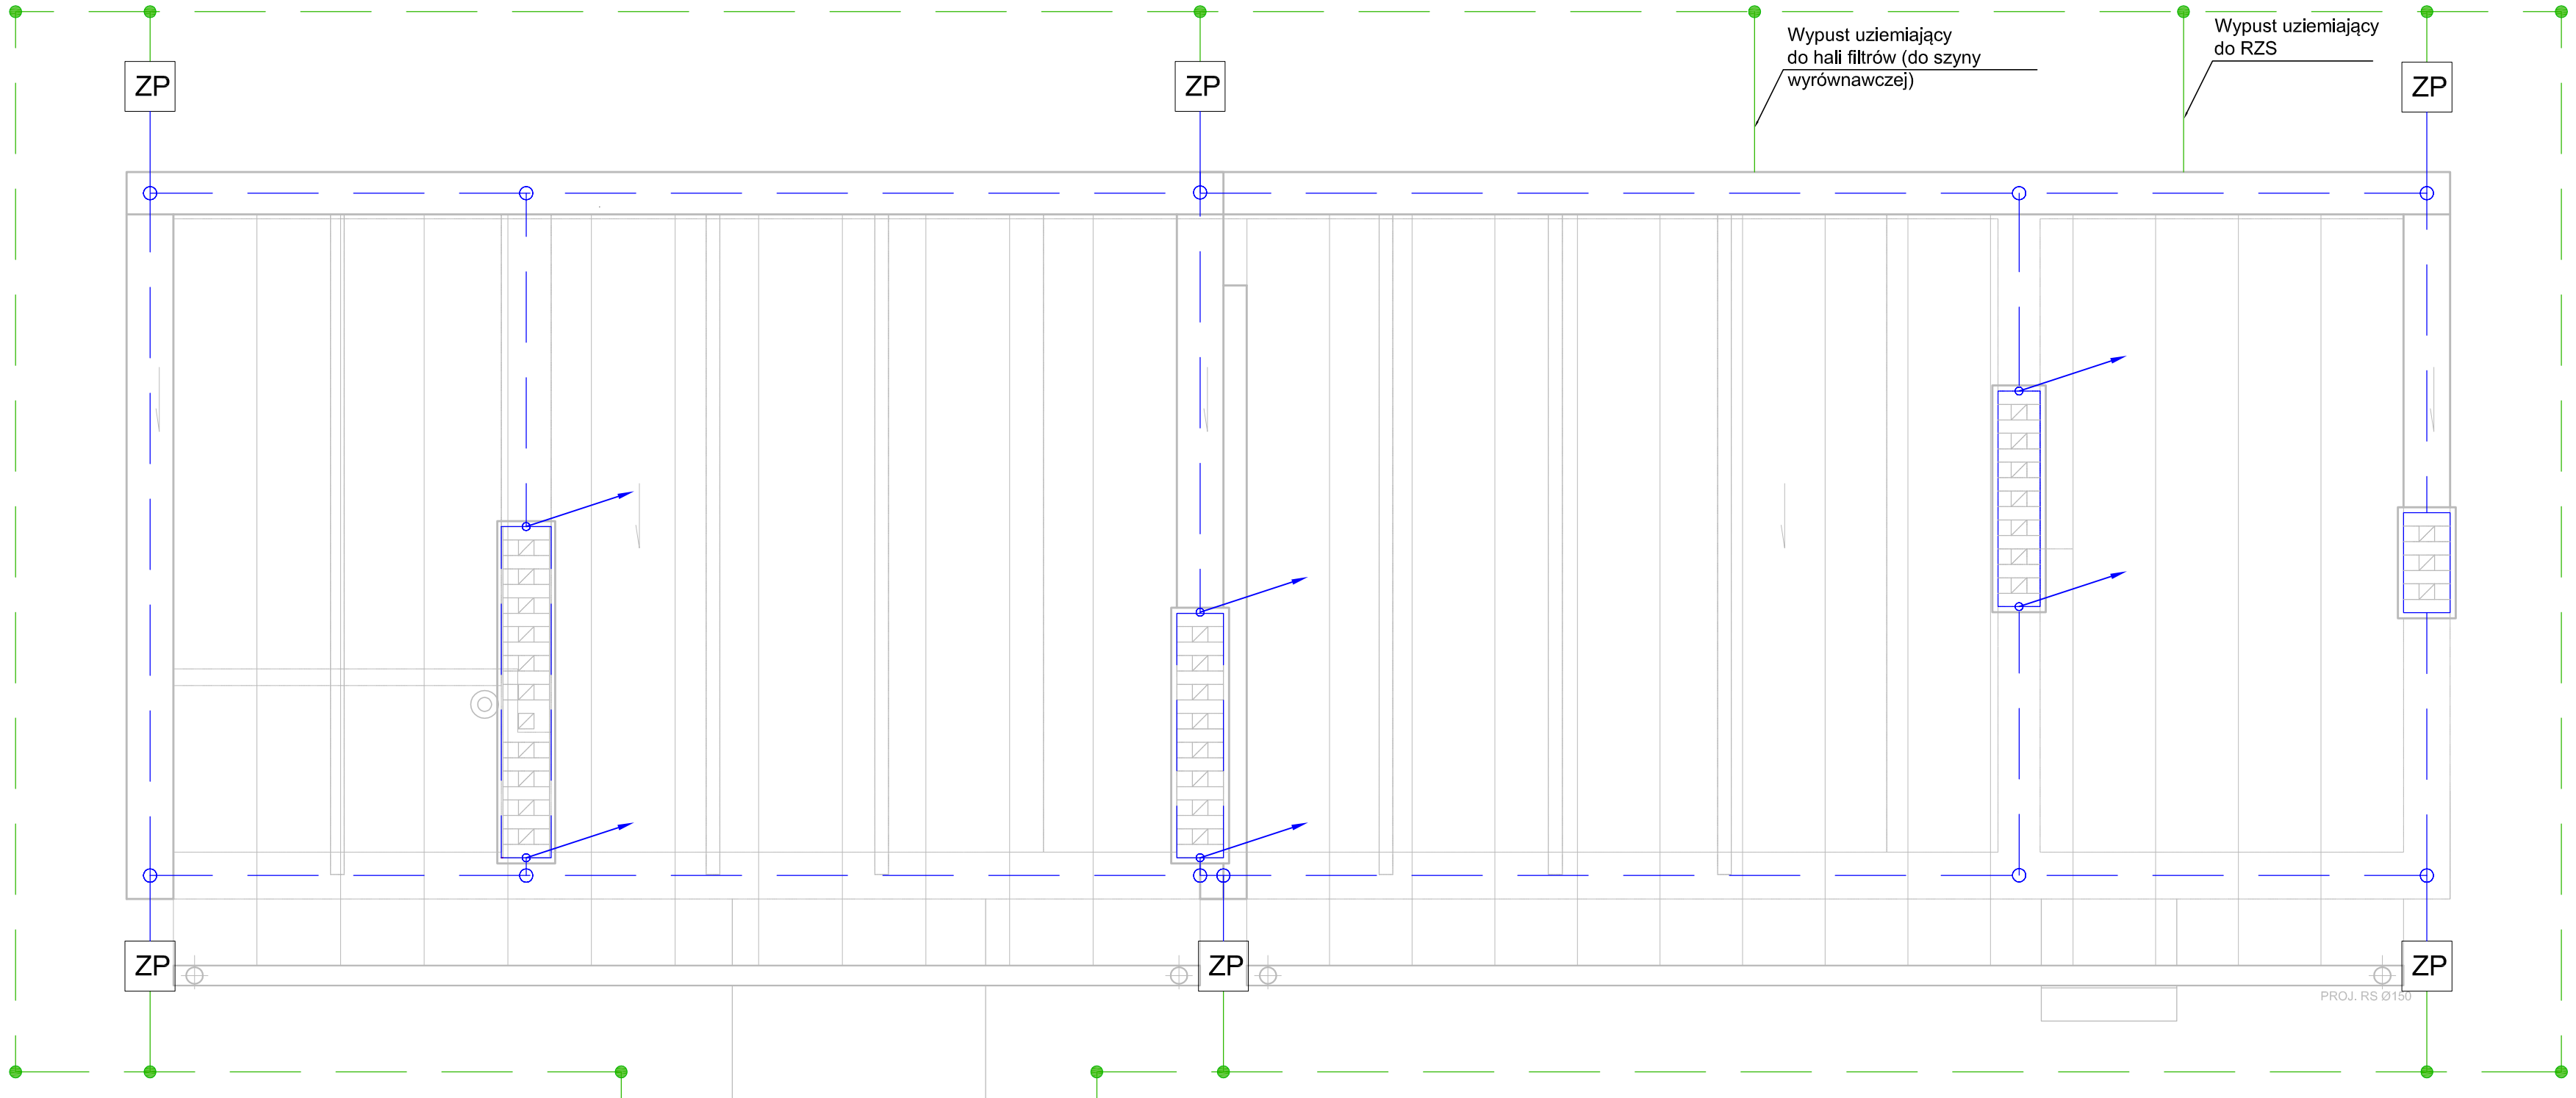

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

LEGENDA:

	uziemienie otokowe - płaskownik FeZn 30x4		przewód odprowadzający - drut FeZn ⌀8 (na uchwytach typu T)
	przewód uziemiający - płaskownik FeZn 30x4		zwód poziomy drut FeZn ⌀8 (na uchwytach betonowych w tworzywie)
	połączenie spawane		połączenie skręcane
ZP	zacisk probierczy na ścianie		wygięty drut odgromowy fi8 h=0,5 m powyżej powierzchnię chronioną

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
os. Piastowskie 52/1
64-000 Kościan

SKALA 1:50

Nazwa i adres inwestora
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk

Format 297X570
Data 03.2017
Stadium PB

Nazwa obiektu i lokalizacja
SUW w m. Dorohusk, nr dziełki ew. 223/3, 224/1, 224/5
Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada

Treść rysunku: Rzut dachu - instalacja odgromowa

Nr rys. E-2

	Nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Robert Poloch	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WKP/0178/PWOE/10	
Sprawdzający	inż. Zenon Pindara		898/86/Lo	
Opracowujący	mgr inż. Piotr Murach		———	