Starostwo Powiatowe w Chełmie
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W obszarze projektowanych sieci brak uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2015 -01- 30

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Jednostka ewidencyjna : 060304.2 DOROHUSK
ID zgłoszenia 6640.57.2015
Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada Działka Nr 223/3: 224/1
układ współrzędnych prostokątnych płaskich - 2000
układ wysokości- Kronsztadt 60
sekcja mapy zasadniczej : 8.150.19.22.3
mapę wykonano bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi wykazanymi w KW

w oznaczonym obszarze aktualizacji treści mapy dokonał i mapę sporządził dnia: 28-01-2015

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH „GEO4"sc
22-100 CHEŁM ul. Lubelska 69
tel. 082 565 32 11 NIP 563-22-43-973

mgr inż. Jan Wawrynko
GEODETA
Uprawn. MGP-B nr 9725

Poświadcza się, że niniejszy, dnia umieszczał opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, końcowy rezultaty zawiera zbiorczy wykazu do ewidencji materiałów zasobu ewidencyjnego i kartograficznego
STAROSTA CHEŁMSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie
P.ODGiK.2015.741
Identyfikator do danych materiału zasobu oparta o tecyt cyfrowy
30.01.2015
Data wpisu a operatu techn. do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:

Z up. STAROSTY
mgr inż. [illegible]
Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

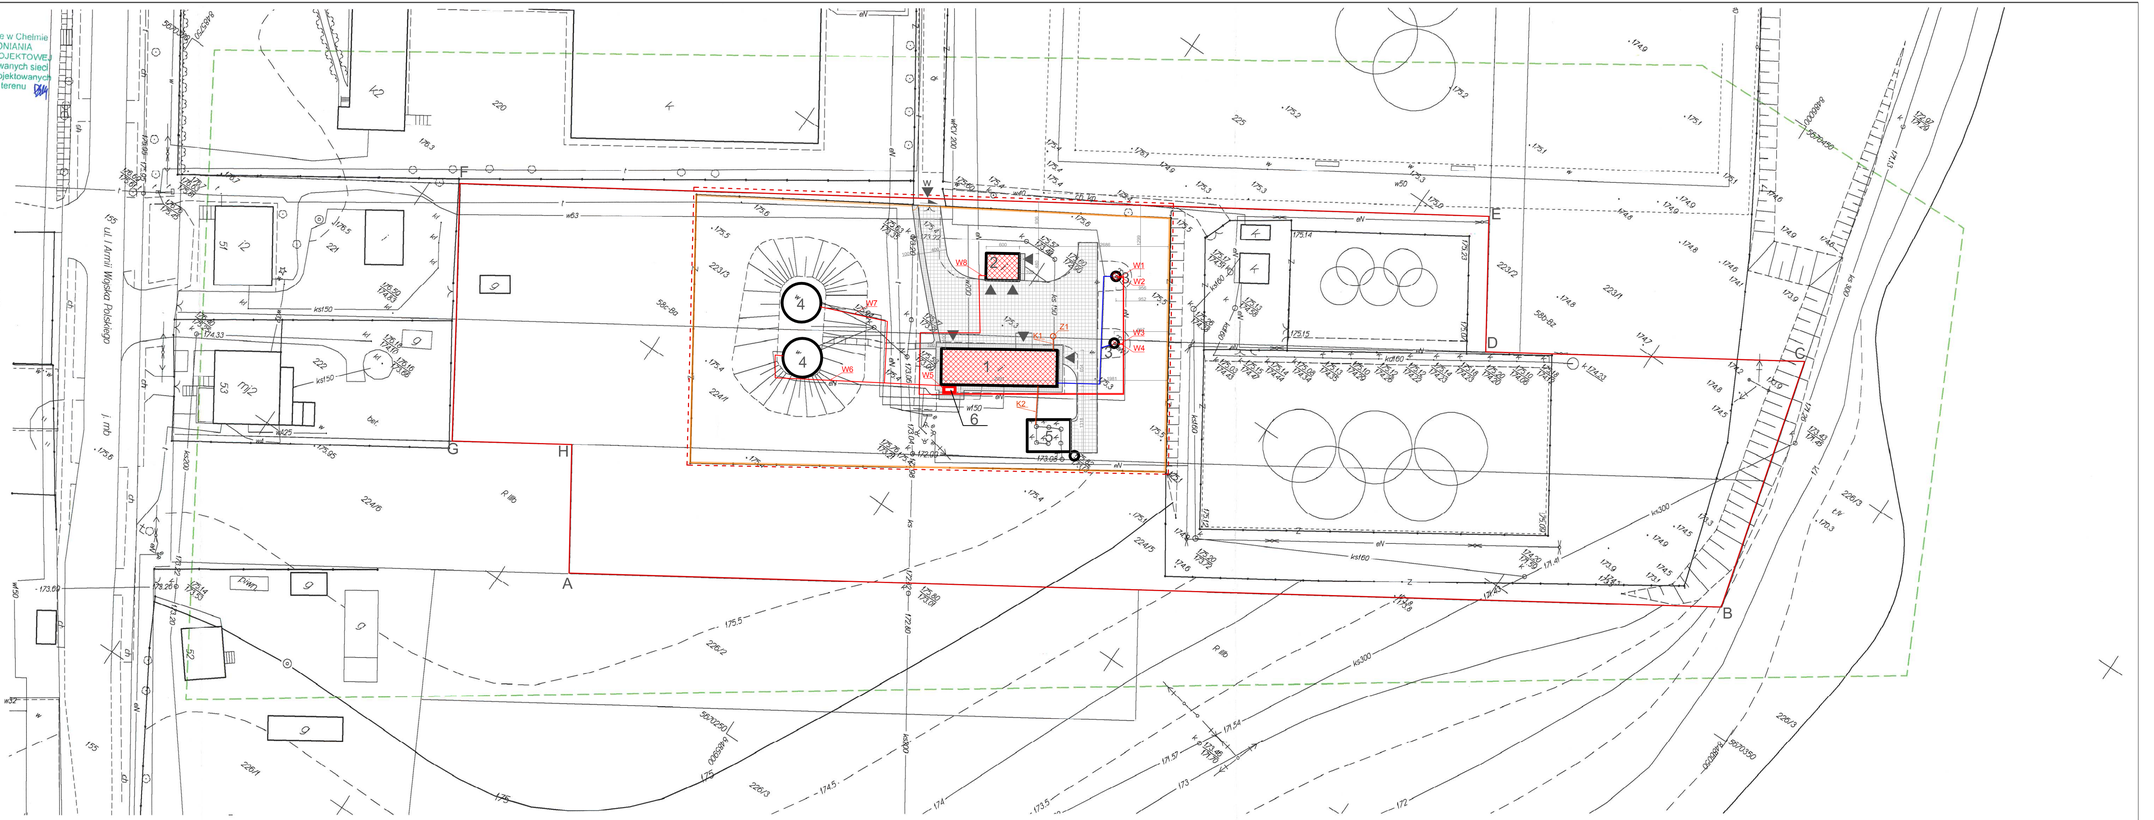

LEGENDA:
Projektowana instalacja zewnętrzna:
- instalacja wody surowej ze studni do budynku SUW PE100 Dz90x5,4mm SDR17
- instalacja kanalizacyjna
- K1 - odwodnienie chlorowni do zb. bezodpływowego PVC-U Dz110x3,2mm SN8
- Z1 - zbiornik bezodpływowy DN1000
- K2 - odprowadzenie popłuczyn do odstojnika PVC-U Dz200x5,9mm SN8
- instalacja kabli zasilających i sterowniczych
- 6 agregat prądotwórczy
- W1 - kabel zasilający pompę głębinową YKYżo 5x4mm2
- W2 - kabel sterowniczy YKSY 10x1,5mm2
- W3 - kabel zasilający pompę głębinową YKYżo 5x4mm2
- W4 - kabel sterowniczy YKSY 10x1,5mm2
- W5 - kabel do agregatu prądotwórczego YKY 4x50mm2
- W6 - kabel sterowniczy YKSY 10x1,5mm2
- W7 - kabel sterowniczy YKSY 10x1,5mm2
- W8 - kabel zasilający YKYżo 5x4mm2

LEGENDA:
- A-H - granica działki
- granica opracowania
- istniejące ogrodzenie
- projektowane ogrodzenie nie w granicach działki
- projektowane utwardzenie terenu z płyt Jomb
- projektowane utwardzenie terenu - chodnik, opaski
- W - wjazd na teren
- wejście do budynku
- projektowana furtka
- projektowana brama rozsuwana

Obiekty istniejące nie objęte opracowaniem
- 4 - zbiorniki na wodę
- 5 - odstojnik

Obiekty istniejące modernizowane
- 1 - budynek Stacji Uzdatniania Wody
- 2 - budynek magazynowy
- 3 - studnie

BILANS POWIERZCHNI:

powierzchnia działek:	14 249,0 m²
powierzchnia obszaru opracowania:	4 050,0 m²
powierzchnia zabudowy:	293,9 m²
- obiekty istniejące (nie objęte opracowaniem)	
4 - zbiorniki na wodę	77,0 m²
5 - odstojnik	45,2 m²
- obiekty modernizowane	
1 - Budynek SUW	136,7 m²
2 - budynek magazynowy	31,0 m²
3 - studnie	4,0 m²
powierzchnia utwardzona:	617,8 m²
powierzchnia biologicznie czynna:	3138,3 m²

Biuro Projektowe Julita Wrzosek, os. Piastowskie 52/1, 64-000 Kościan	SKALA 1:500
Nazwa i adres inwestora: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku, Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk	Format 420X930
Nazwa obiektu i lokalizacja: SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5 Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada	Data 03.2017
Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Stadium PB
	Nr rys. PZT

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marcin Winkowski	architektura	WP-D/A/0690/UpB/172/010	
Projektant	mgr inż. Sebastian Krauze	sanitarna	WKP/0418/PWOS/15	
Sprawdzający	mgr inż. Dorota Wyszyńska		310/DOŚ/11	
Projektant	mgr inż. Robert Poloch	elektryczna	WKP/0178/PWOE/10	
Sprawdzający	inż. Zenon Pindara		896/86/Lo	
Projektant	mgr inż. Piotr Murach		-	